

III PIĘTRO

- 3xG4 - OPOMIAROWANIE ZUŻYCIA GAZU PRZEZ TRZY LOKALE MIESZKALNE:
- gazomierz miechowy typ G4, Qmax=6 m3/h, rozstaw króćców 130mm.
  - przed gazomierzem zawór kulowy odcinający Ø25mm, gwintowany, MOP5 (5bar)

II PIĘTRO


- 3xG4 - OPOMIAROWANIE ZUŻYCIA GAZU PRZEZ TRZY LOKALE MIESZKALNE:
- gazomierz miechowy typ G4, Qmax=6 m3/h, rozstaw króćców 130mm.
  - przed gazomierzem zawór kulowy odcinający Ø25mm, gwintowany, MOP5 (5bar)

I PIĘTRO

- 3xG4 - OPOMIAROWANIE ZUŻYCIA GAZU PRZEZ TRZY LOKALE MIESZKALNE:
- gazomierz miechowy typ G4, Qmax=6 m3/h, rozstaw króćców 130mm.
  - przed gazomierzem zawór kulowy odcinający Ø25mm, gwintowany, MOP5 (5bar)

PARTER

- 3xG4 - OPOMIAROWANIE ZUŻYCIA GAZU PRZEZ TRZY LOKALE MIESZKALNE:
- gazomierz miechowy typ G4, Qmax=6 m3/h, rozstaw króćców 130mm.
  - przed gazomierzem zawór kulowy odcinający Ø25mm, gwintowany, MOP5 (5bar)

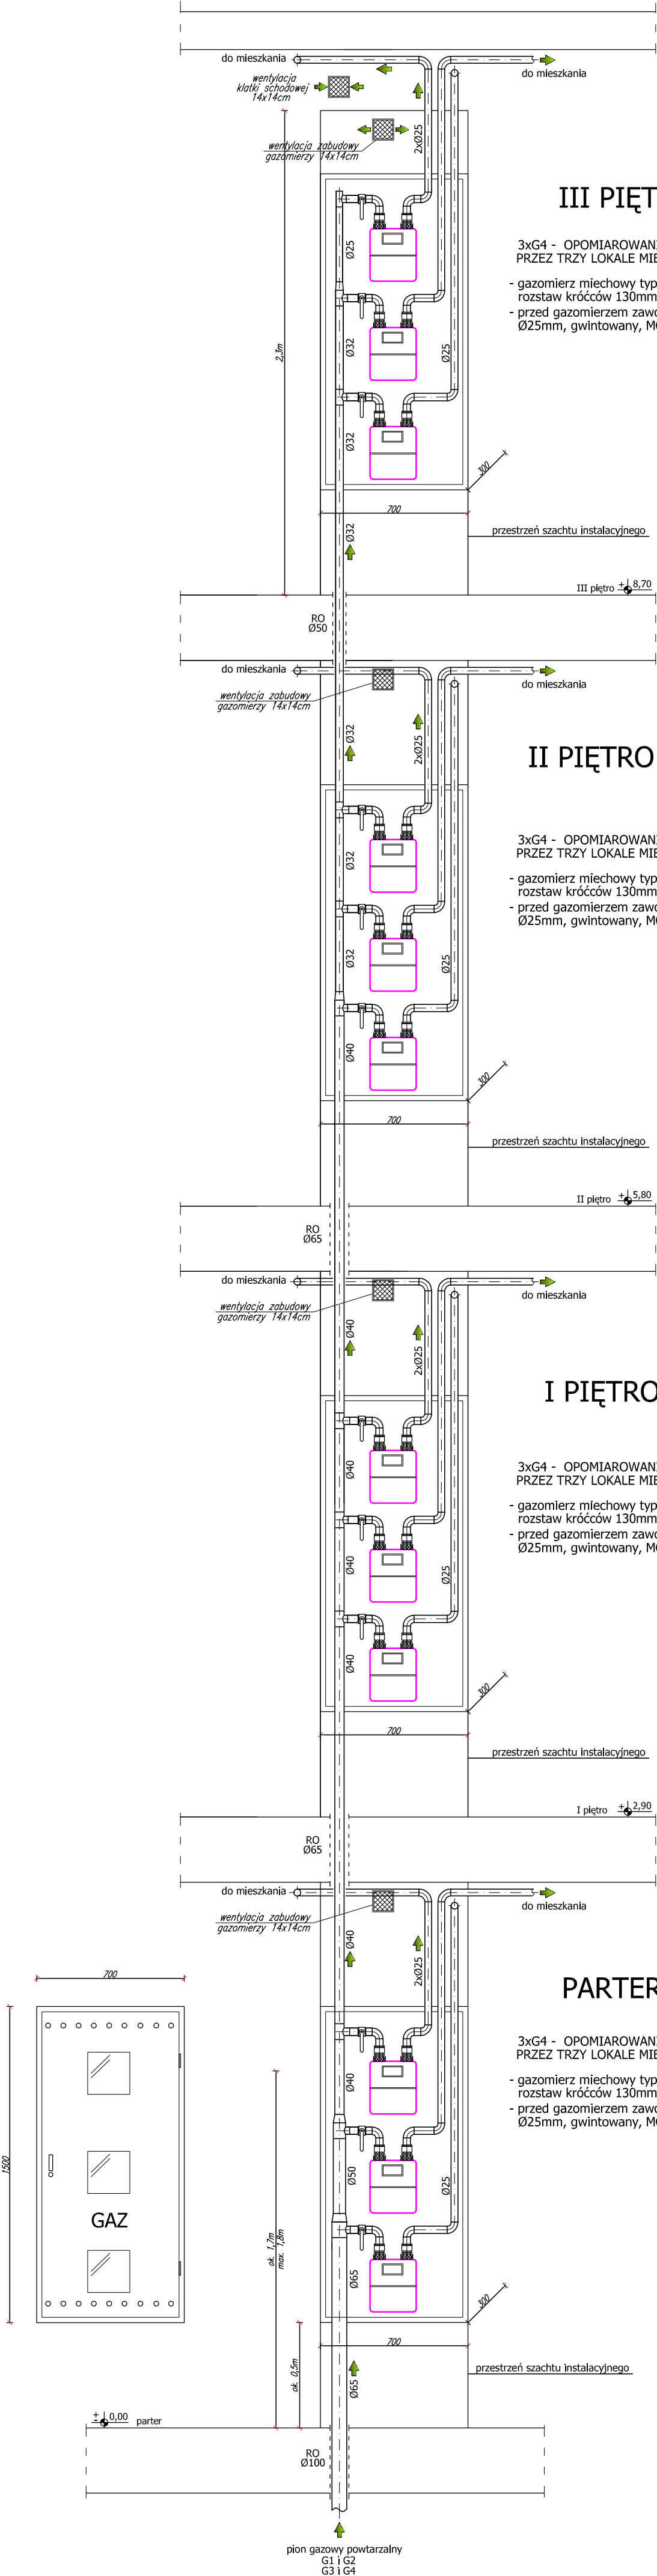

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH		PRACOWNIA PROJEKTOWA	
ul. Kalinowszczyzna 64		20-201 Lublin, tel. 501 695 382	
Temat: Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych: 1a, 1b, 1c na osiedlu FELIN w Lublinie na dz. nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3		Branża: SANITARNIA	
Tytuł rys.: INSTALACJA WOD-KAN.		Szczegół: SZAFKI GAZOMIERZOWYCH BUDYNEK 1B	
Inwestor: ZNK Lublin, ul. Grodzka 12		Stadium: Projekt wykonawczy	
Projektował: mgr inż. Anna Mazur		Data: 04/2015	
upr. bud. LUB/0124/PWOS/04		Skala:	
Sprawdził: inż. Feliks Dragan		1:20	
upr. bud. 2369/Lb/74		S28	