PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

BUDYNEK 1B - PRZYKANALIKI III i IV

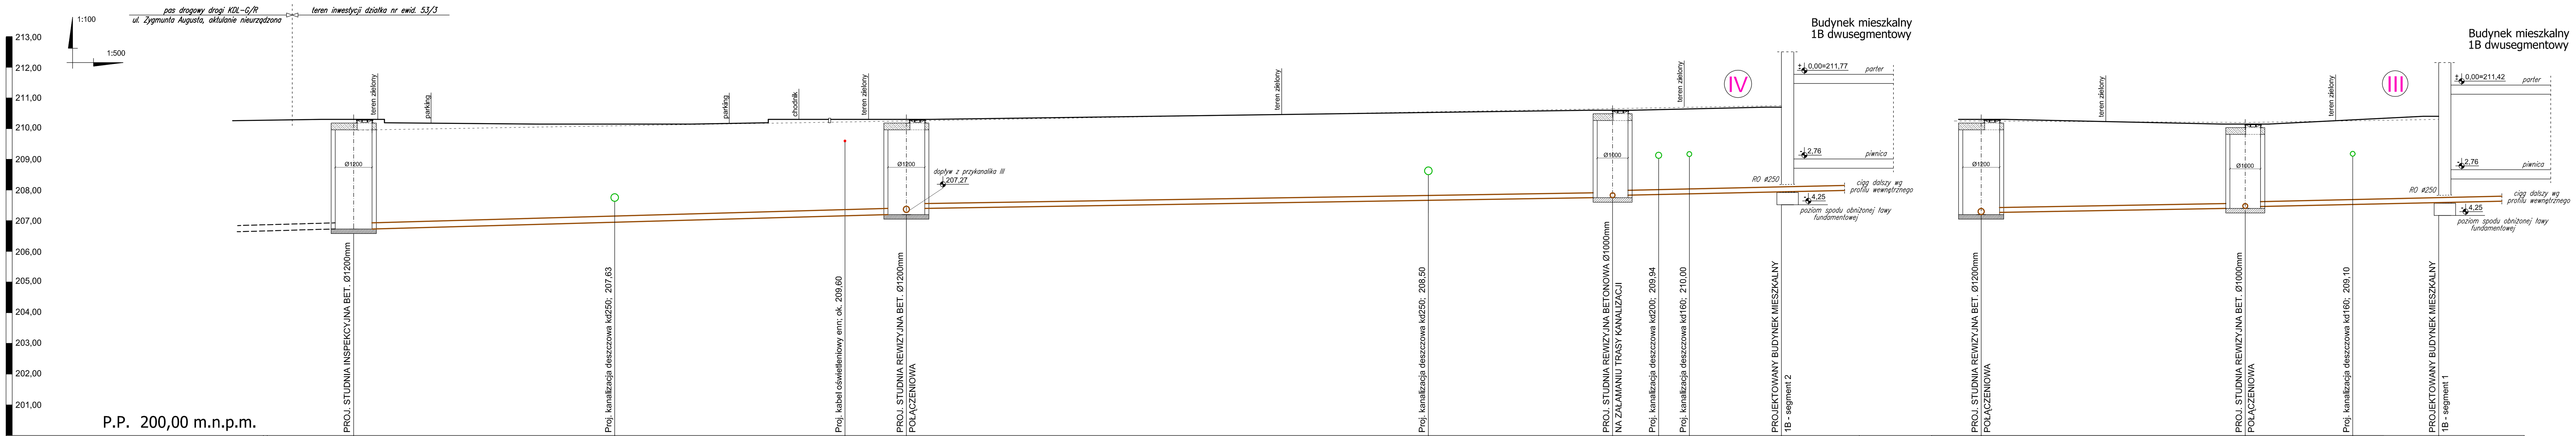

P.P. 200,00 m.n.p.m.

Opis	Rzędna terenu istniej. m.n.p.m.	Rzędna terenu projekt. m.n.p.m.	Rzędna dna kanału m.n.p.m.	Spadek na długości %, m	Średnica, mat., odległości m	Zagłębienie dna kanału m
S8 — PROJ. STUDNIA INSPEKCYJNA BET. Ø1200mm	209,95	210,30	206,73	2,6%	0,00	3,22
Proj. kanalizacja deszczowa kd250; 207,63	210,20	210,15	206,95		PCV SN8 Dz 200x5,9mm	
Proj. kabel oświetleniowy enn; ok. 209,60	210,25	210,30	207,15			
S6 — PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BET. Ø1200mm POŁĄCZENIOWA	210,25	210,30	207,20 / 207,40	18m / 1,5%	18,00	3,10 / 2,90
Proj. kanalizacja deszczowa kd250; 208,50	210,54	210,52	207,66		PCV SN8 Dz160x4,7mm	
S5 — PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA Ø1000mm NA ZAŁAMANIU TRASY KANALIZACJI	210,65	210,60	207,75 / 207,83	23m / 2%	41,00	2,85 / 2,77
Proj. kanalizacja deszczowa kd200; 209,94	211,50	211,58	208,77		PCV SN8 Dz160x4,7mm	
Proj. kanalizacja deszczowa kd160; 210,00	211,52	211,60	208,79			
1B segment 2 — PROJEKTOWANY BUDYNEK MIESZKALNY 1B - segment 2	210,75	210,70	207,94	5,5m	46,50	2,90
S6 — PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BET. Ø1200mm POŁĄCZENIOWA	210,25	210,30	207,20 / 207,27	1,5%	0,00	3,10 / 3,03
					PCV SN8 Dz160x4,7mm	
S7 — PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BET. Ø1000mm POŁĄCZENIOWA	210,20	210,15	207,40 / 207,46	8,6m / 2%	8,60	2,75 / 2,69
Proj. kanalizacja deszczowa kd160; 209,10	210,26	210,29	207,54		PCV SN8 Dz160x4,7mm	
1B segment 1 — PROJEKTOWANY BUDYNEK MIESZKALNY 1B - segment 1	210,30	210,40	207,59	6,3m	14,90	2,81

proj. przyłącze kanalizacji sanitarnej wg odrębnego opracowania

Na projektowane odcinki kanalizacji zewnętrznej przyjęto kielichowe rury kanalizacyjne z PVC-U lite, klasy SN8:
- DN160, de=160mm, e=4,7mm,
- DN200, de=200mm, e=5,9mm,
Łączenie rur i kształtek za pomocą uszczelki gumowej.

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH
ul. Kalinowszczyzna 64
20-201 Lublin, tel. 501 695 382

Temat: Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych: 1a, 1b, 1c na osiedlu FELIN w Lublinie na dz. nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3

Branża: SANITARNA | Stadium: Projekt wykonawczy

Tytuł rys.: INSTALACJA WOD-KAN. PROFILE ZEWNĘTRZNE - BUDYNEK 1B

Inwestor: ZNK Lublin, ul. Grodzka 12 | Data: 04/2015 | Nr rys.

Projektował:
mgr inż. Anna Mazur
upr. bud. LUB/0124/PWOS/04
Sprawdził:
inż. Feliks Dragan
upr. bud. 2369/Lb/74

Skala: 1:100

S9