ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.
BUDYNEK 1C
skala 1:100

II PIĘTRO

M1 II piętro

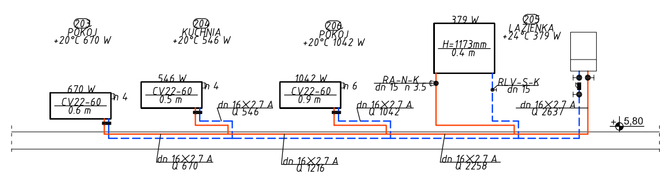

M6 II piętro

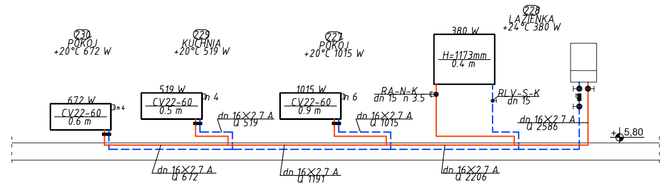

M2 II piętro

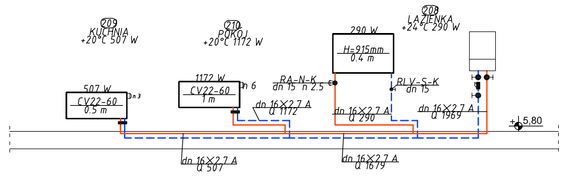

M5 II piętro

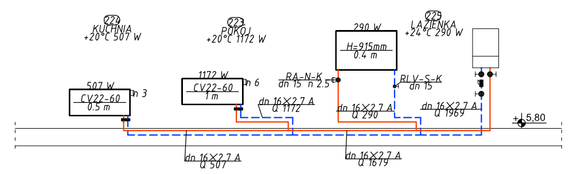

M3 II piętro

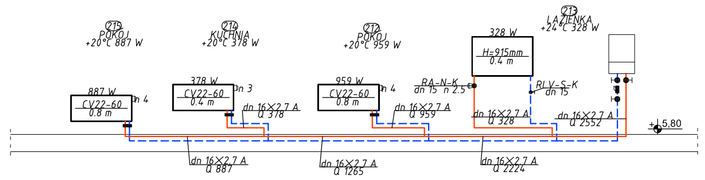

M4 II piętro

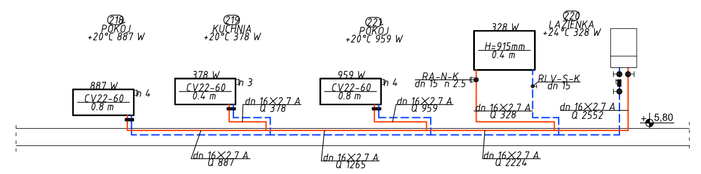

III PIĘTRO

M1 III piętro

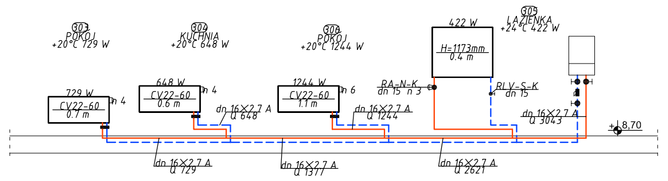

M6 III piętro

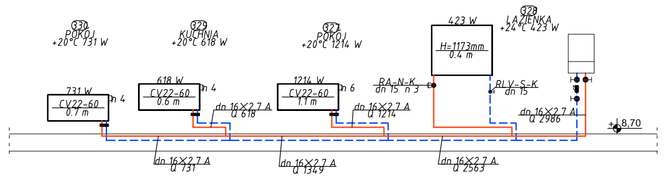

M2 III piętro

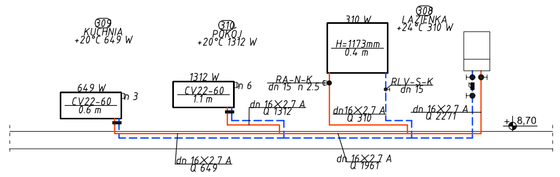

M5 III piętro

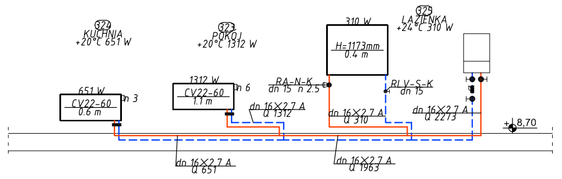

M3 III piętro

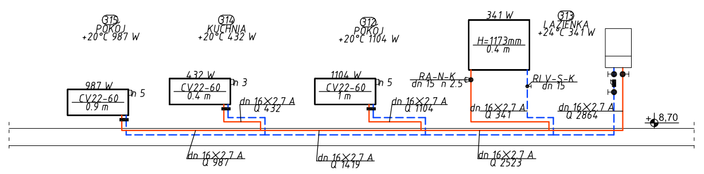

M4 III piętro

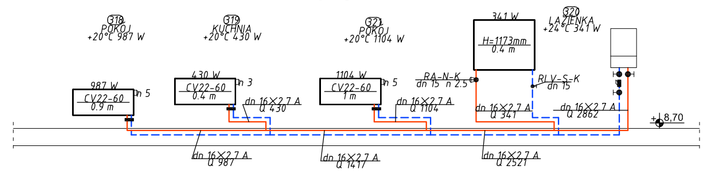

OZNACZENIA:

zasilenie/powrót c.o. 70/50 °C

Przewody grzewcze prowadzone w warstwach posadzkowych wykonać z rur wielowarstwowych PEX-c/Al/PE z płaszczem aluminiowym i zewnętrzną powłoką PE, rury dla instalacji wody pitnej i instalacji grzewczych. Łączenie rur na pomocą systemowych mechanicznych złączy zaciskowych.
Typoszereg zastosowanych przewodów:
dn16 dz x g Ø17 x 2,7mm
dn20 dz x g Ø21 x 3,3mm

- Przewody grzejne prowdzić w warstwie posadzki betonowej poszczególnych kondygacji w osłonie izolacyjnej gr. 6mm z płaszczem polietylenowym.
- Podłączenie przewodów grzejnych do kotła i grzejnika drabinkowego wykonać natynkowo (nie wykonywać bruzd w ścianach konstrukcyjnych).

651 W CV22-60 0.6 m n 3

- grzejnik stalowy płytowy,
- podłączenie grzejnika od dołu,
- grzejnik dwupłytowy, płyta profilowana, z osłonami bocznymi i osłoną górną typu "grill",
- wysokość grzejnika 600mm, długość 0,6m
- zintegrowany zawór grzejnikowy z nastawą wstępną "n"
- podłączenie grzejników dolnozasilanych za pomocą podwójnego przyłącza odcinającego, kątowego - podłączenie ze ściany

310 W H=1173mm 0.4 m

- grzejnik łazienkowy typu drabinkowego,
- podłączenie grzejnika od dołu,
- wysokość 1173mm, szerokość 400mm,
- na gałązce zasilającej zawór termostatyczny kątowy Ø15mm z dobraną nastawą wstępną,
- na gałązce powrotnej zawór odcinający kątowy Ø15mm,

dn 16X2.7 A U 2186 — śr. przewodu/gr. ścianki przewodu
moc przesyłana

G25 ŁAZIENKA +24°C 310 W — numer pomieszczenia
nazwa pomieszczenia
temp. obliczeniowa pomieszczenia/proj. strata ciepła

Redis PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH
ul. Kalinowszczyzna 64
20-201 Lublin, tel. 501 695 382

Temat: Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych: 1a, 1b, 1c na osiedlu FELIN w Lublinie na dz. nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3

Branża: SANITARNA	Stadium: Projekt wykonawczy	
Tytuł rys.: INSTALACJA C.O.	BUDYNEK 1C - ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O. - CZĘĆ 2	
Inwestor: ZNK Lublin, ul. Grodzka 12	Data: 04/2015	Nr rys.
Projektował: mgr inż. Anna Mazur upr. bud. LUB/0124/PWOS/04	Skala: 1:100	S19
Sprawdził: inż. Feliks Dragan upr. bud. 2369/Lb/74		