



SZCZEGÓŁ PROWADZENIA PRZEWODÓW C.O.
W WARSTWACH POSADZKOWYCH

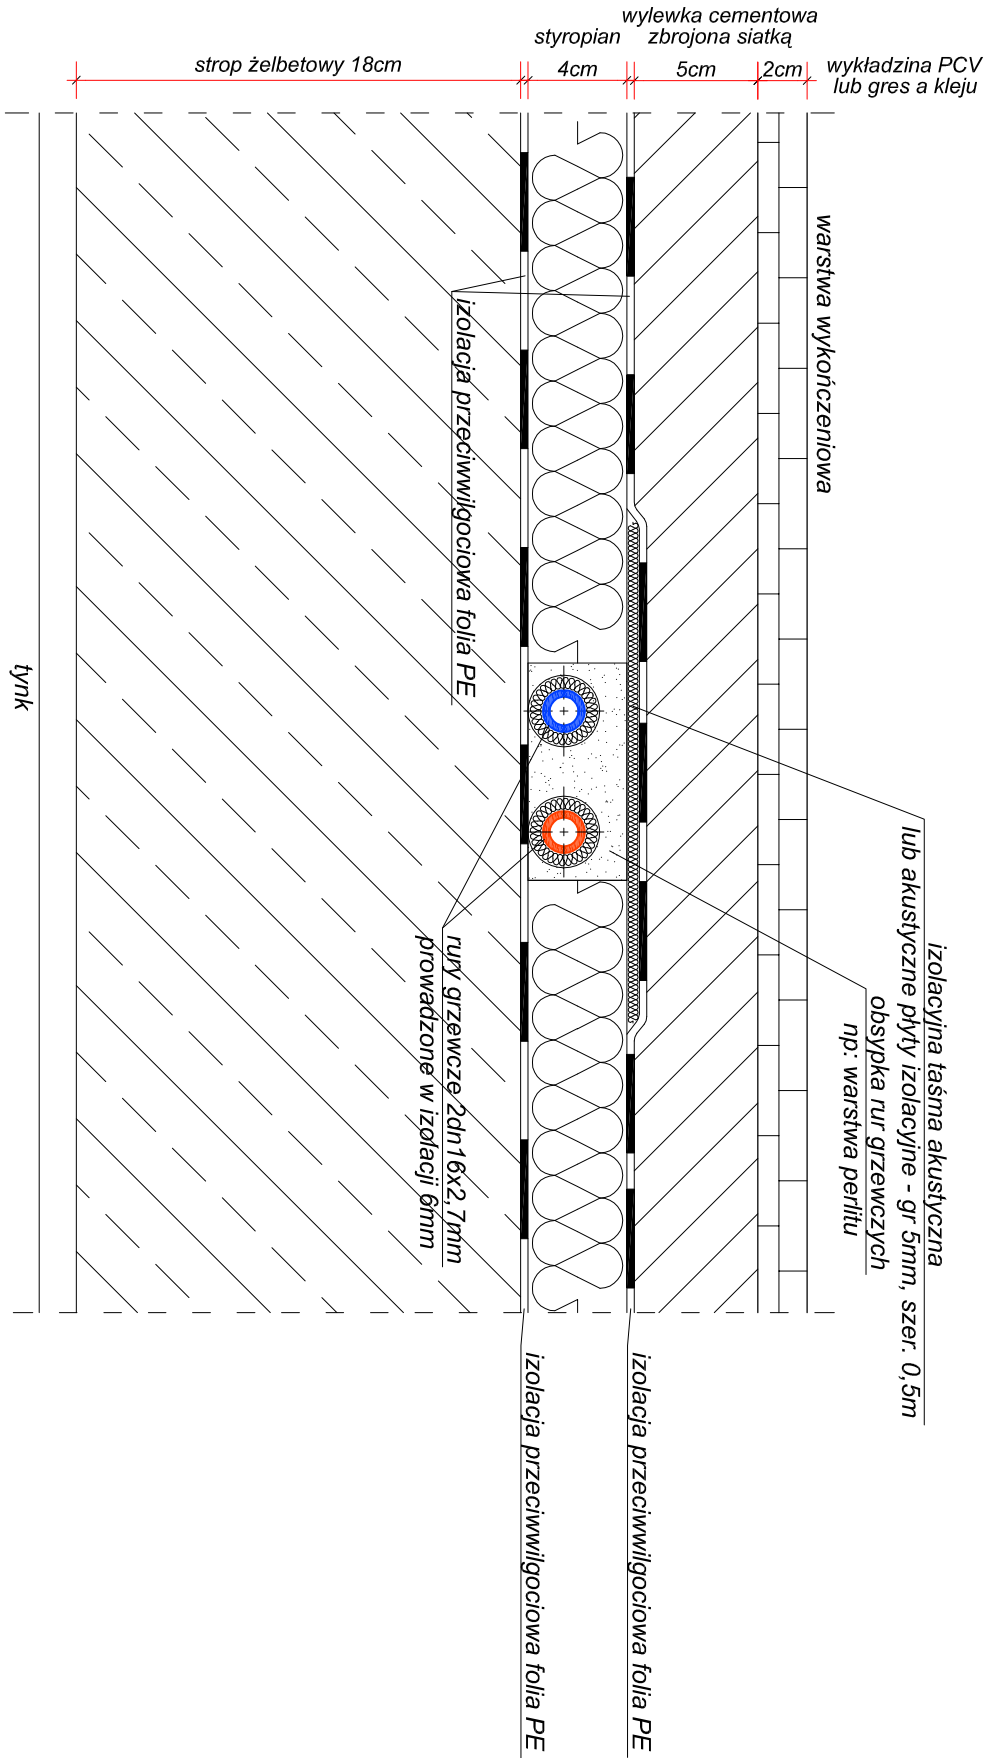

- przewody grzewcze prowadzić poziomo,
- przy skrzyżowaniu przewodów zasilających i powrotnych obejścia wykonywać przewodami powrotnymi,
- przy skrzyżowaniu przewodów grzewczych z wodociagowymi obejścia wykonywać przewodami wodociagowymi (przewody grzewcze prowadzić poziomo).

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div>PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH</div></div></div><div><div><div>ul. Kalinowszczyzna 64</div><div>20-201 Lublin, tel. 50 1 695 382</div></div></div></div></div></div>			
PRACOWNIA PROJEKTOWA			
Temat: Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych: 1a, 1b, 1c na osiedlu FELIN w Lublinie na dz. nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3			
Branża: SANITARNA		Stadium: Projekt wykonawczy	
Tytuł rys.: INSTALACJA C.O.		PROWADZENIE RUR GRZEWczyCH WARSTWACH POSADZKOWYCH	
Inwestor: ZNK Lublin, ul. Grodzka 12		Data: 04/2015	Nr rys.
Projektował: mgr inż. Anna Mazur upr. bud. LUB/0124/PWOS/04		Skala:	
Sprawdził: inż. Feliks Dragan upr. bud. 2369/Lb/74		1:100	S20