



**SZCZEGÓŁ PROWADZENIA PRZEWODÓW C.O.
W WARSTWACH POSADZKOWYCH
BUDYNEK 1B**

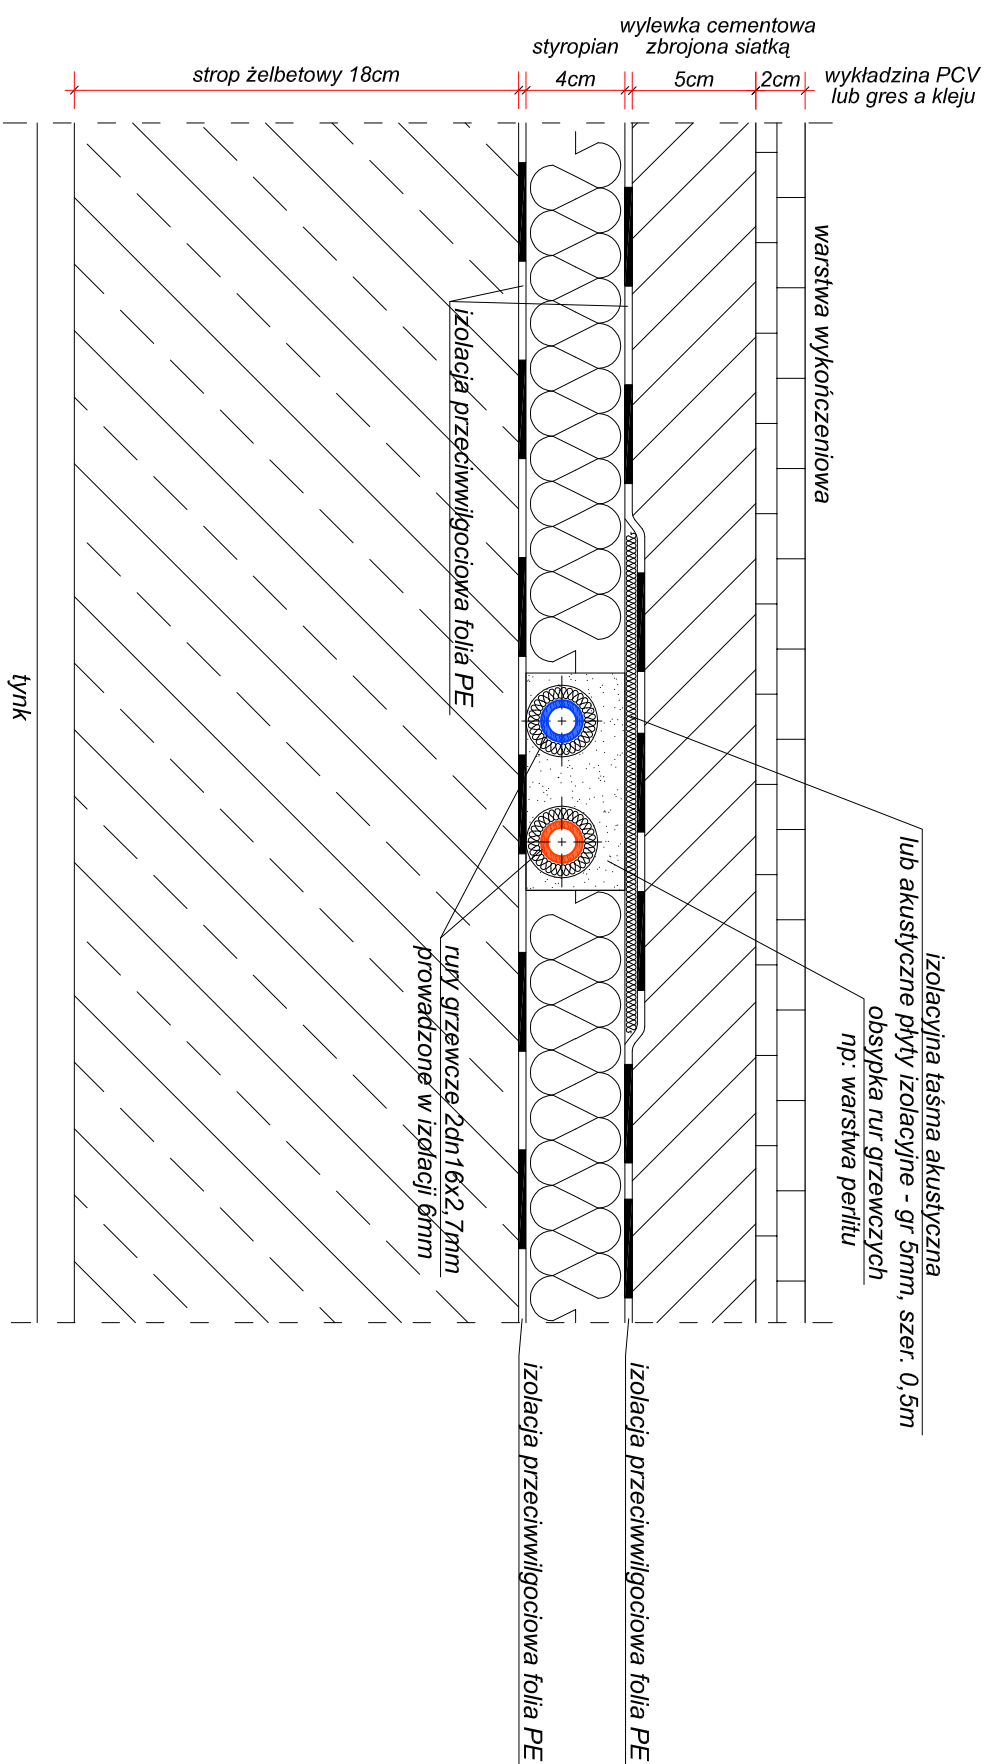

- przewody grzewcze prowadzić poziomo,
- przy skrzyżowaniu przewodów zasłających i powrotnych obejmia wykonać przewodami powrotnymi,
- przy skrzyżowaniu przewodów grzewczych z wodociagowymi obejmia wykonany przewodami wodociagowymi (przewody grzewcze prowadzić poziomo).

	
PRACOWNIA PROJEKTOWA	
PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH ul. Kalinowszczyzna 64 20-201 Lublin, tel. 501 695 382	
Temat: Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych: 1a, 1b, 1c na osiedlu FELIN w Lublinie na dz. nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3	
Branża: SANITARNA	Stadium: Projekt wykonawczy
Tytuł rys.: INSTALACJA C.O.	PROWADZENIE RUR GRZEWICZYCH WARSZTACH POSADKOWYCH - 1B
Inwestor: ZNK Lublin, ul. Grodzka 12	Data: 04/2015
Projektował: mgr inż. Anna Mazur upr. bud. LUB/0124/PWOS/04 Sprawdził: inż. Feliks Dragan upr. bud. 2269/LB/74	Skala: 1:100
<div>S21</div>	