



**SZCZEGÓŁ PROWADZENIA PRZEWODÓW C.O.
W WARSTWACH POSADZKOWYCH
BUDYNEK 1A**

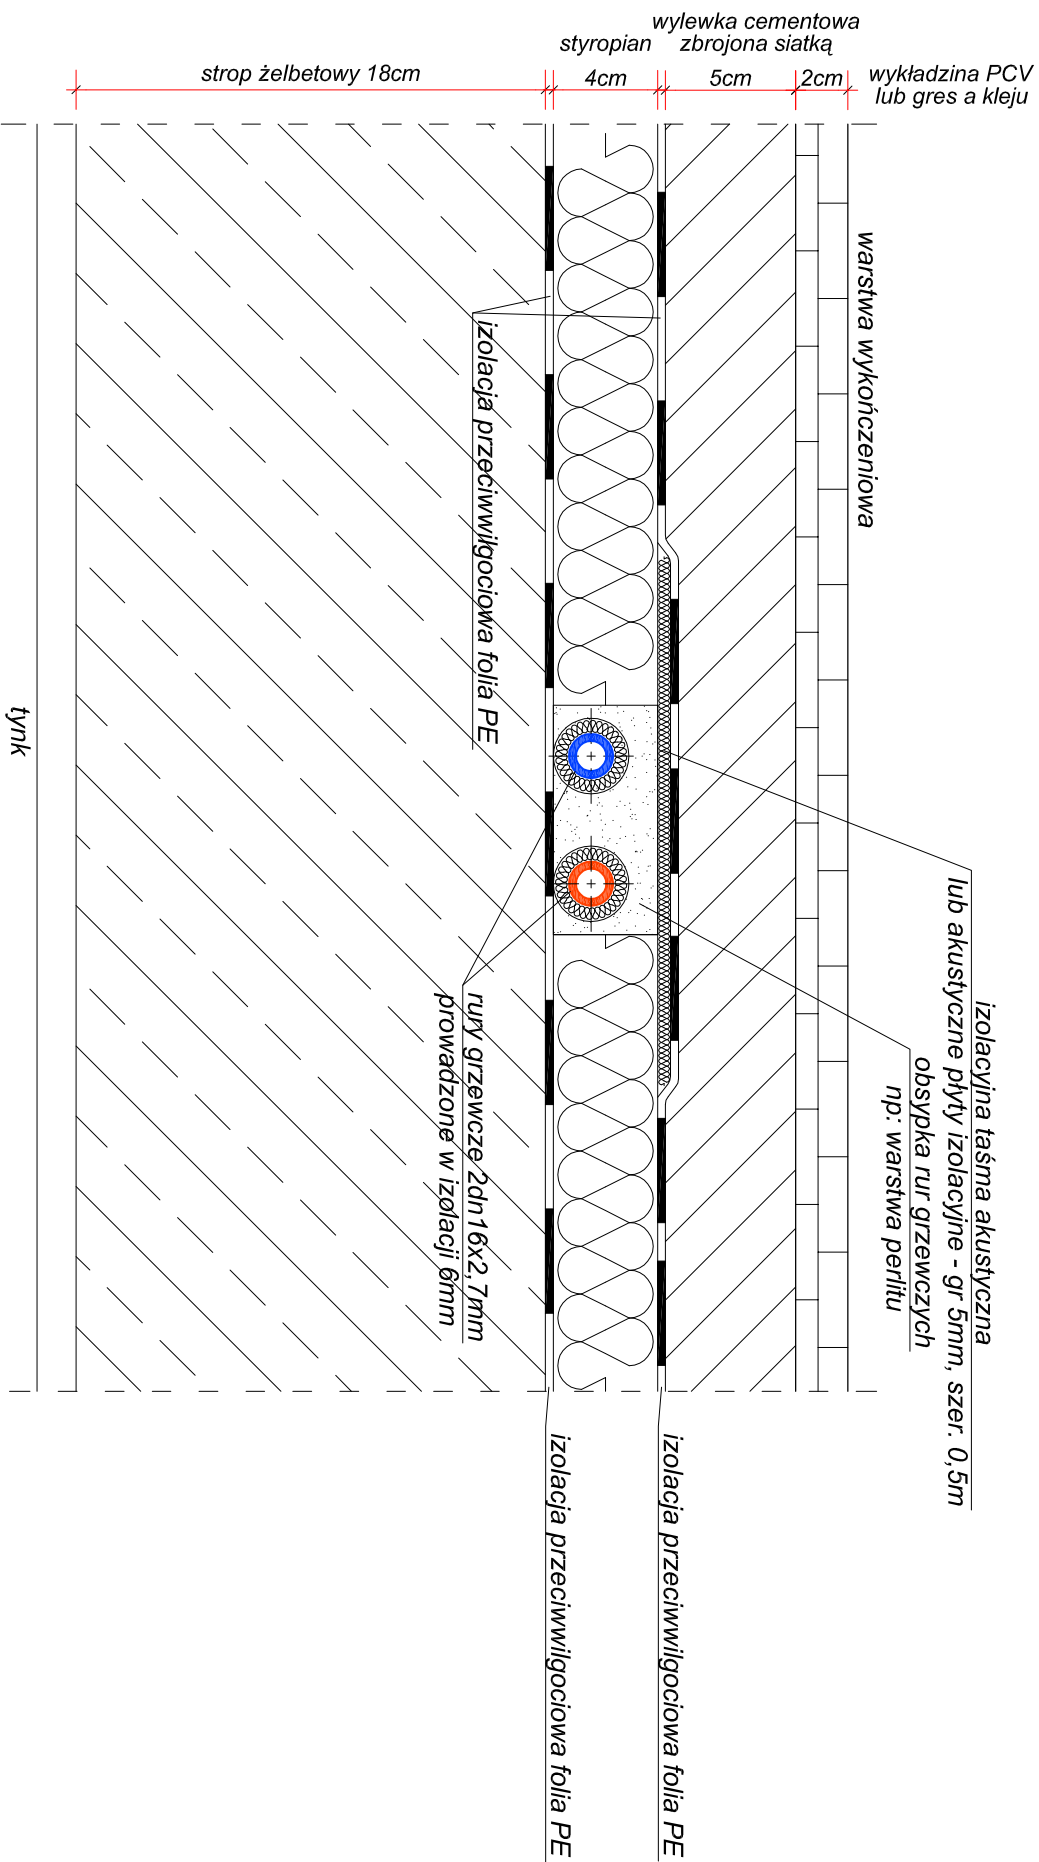

- przewody grzewcze prowadzić poziomo,
- przy skrzyżowaniu przewodów zastających i powrotnych obejmia wykonać przewodami powrotnymi,
- przy skrzyżowaniu przewodów grzewczych z wodociagowymi obejmia wykonać przewodami wodociagowymi (przewody grzewcze prowadzić poziomo).

		PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH ul. Kalinowszczyzna 64 20-201 Lublin, tel. 501 695 382	
PRACOWNIA PROJEKTOWA		Temat: Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych: 1a, 1b, 1c na osiedlu FELIN w Lublinie na dz. nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3	
Branża: SANITARNA		Stadium: Projekt wykonawczy	
Tytuł rys.: INSTALACJA C.O.		PROWADZENIE RUR GRZEWCZYCH WARSTWYCH POSADZKOWYCH - 1A	
Inwestor: ZNK Lublin, ul. Grodzka 12		Data: 04/2015	
Projektował: mgr inż. Anna Mazur upr. bud. LUB/0124/PWOS/04		Skala:	
Sprawdził: inż. Feliks Dragan upr. bud. 2369/Lb/74		1:100	
S21			