



ROZWINIĘCIE INSTALACJI WOD-KAN dla lok.14

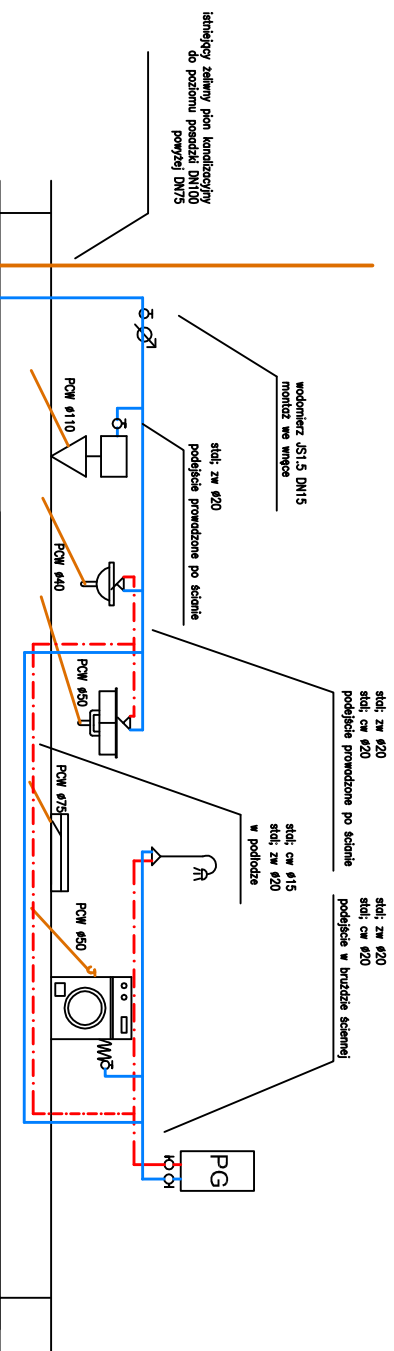

ROZWINIĘCIE INSTALACJI WOD-KAN dla lok.9

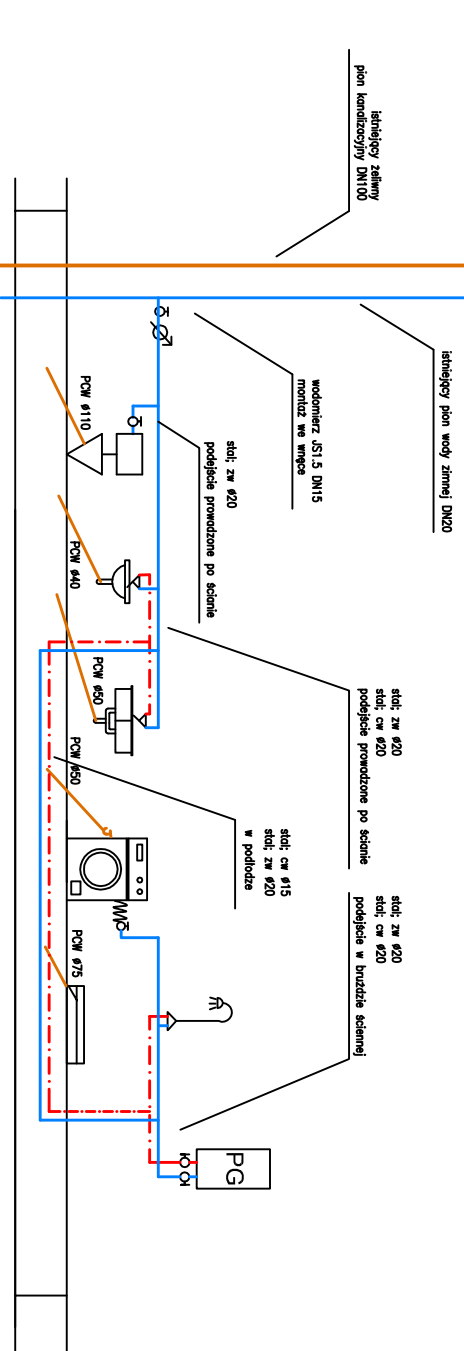

LEGENDA DLA WOD-KAN:

Opis działki wodociągowej:

materiał; średnica z.w./c.w [mm]

Opis działki kanalizacyjnej:

material średnica [mm] _____


przewód wody zimnej

przewód wody ciepłej

Uwagi:

- średnica podejść przewodów wody ciepłej i zimnej wynosi $\phi 15\text{mm}$;
- nowe podejścia kanalizacyjne układać ze spadkiem min. 2% w kierunku pionu (odpływu).

ROZWINIĘCIA INSTALACJI WOD-KAN



PRACOWNIA PROJEKTOWA
sanit. system. projekt

Bolesław Szostakiewicz
 34-427 Lublin, ul. Wileńska 14/85

tel. 603-583-707 e-mail: office@sanit-system.pl

Zamawiający: Zarząd Mierostomskiej Komunalnych w Lublinie ul. Grodzka 12

Obiekt: Pułostan przy ul. Lubartowskiej 38 nr 9 i 14 w Lublinie

Wykonawca:	Rozwiązanie instalacji wod-kan	Data:	luty 2015
Opis obiektu:	mgr inż. Agneta Stankiewicz	Skala:	1:50
Sprzedaż:	Jacek Stankiewicz	Typ nr:	10

Wyk. bud. nr 1280/LP/00/10z. lub. okr. 14/07/10z. Wyk. bud. nr 1480/LP/00/10z. lub. okr. 14/07/10z.