



PROFIL PRZYŁ CZA WODOCI GOWEGO
1:100/1:100

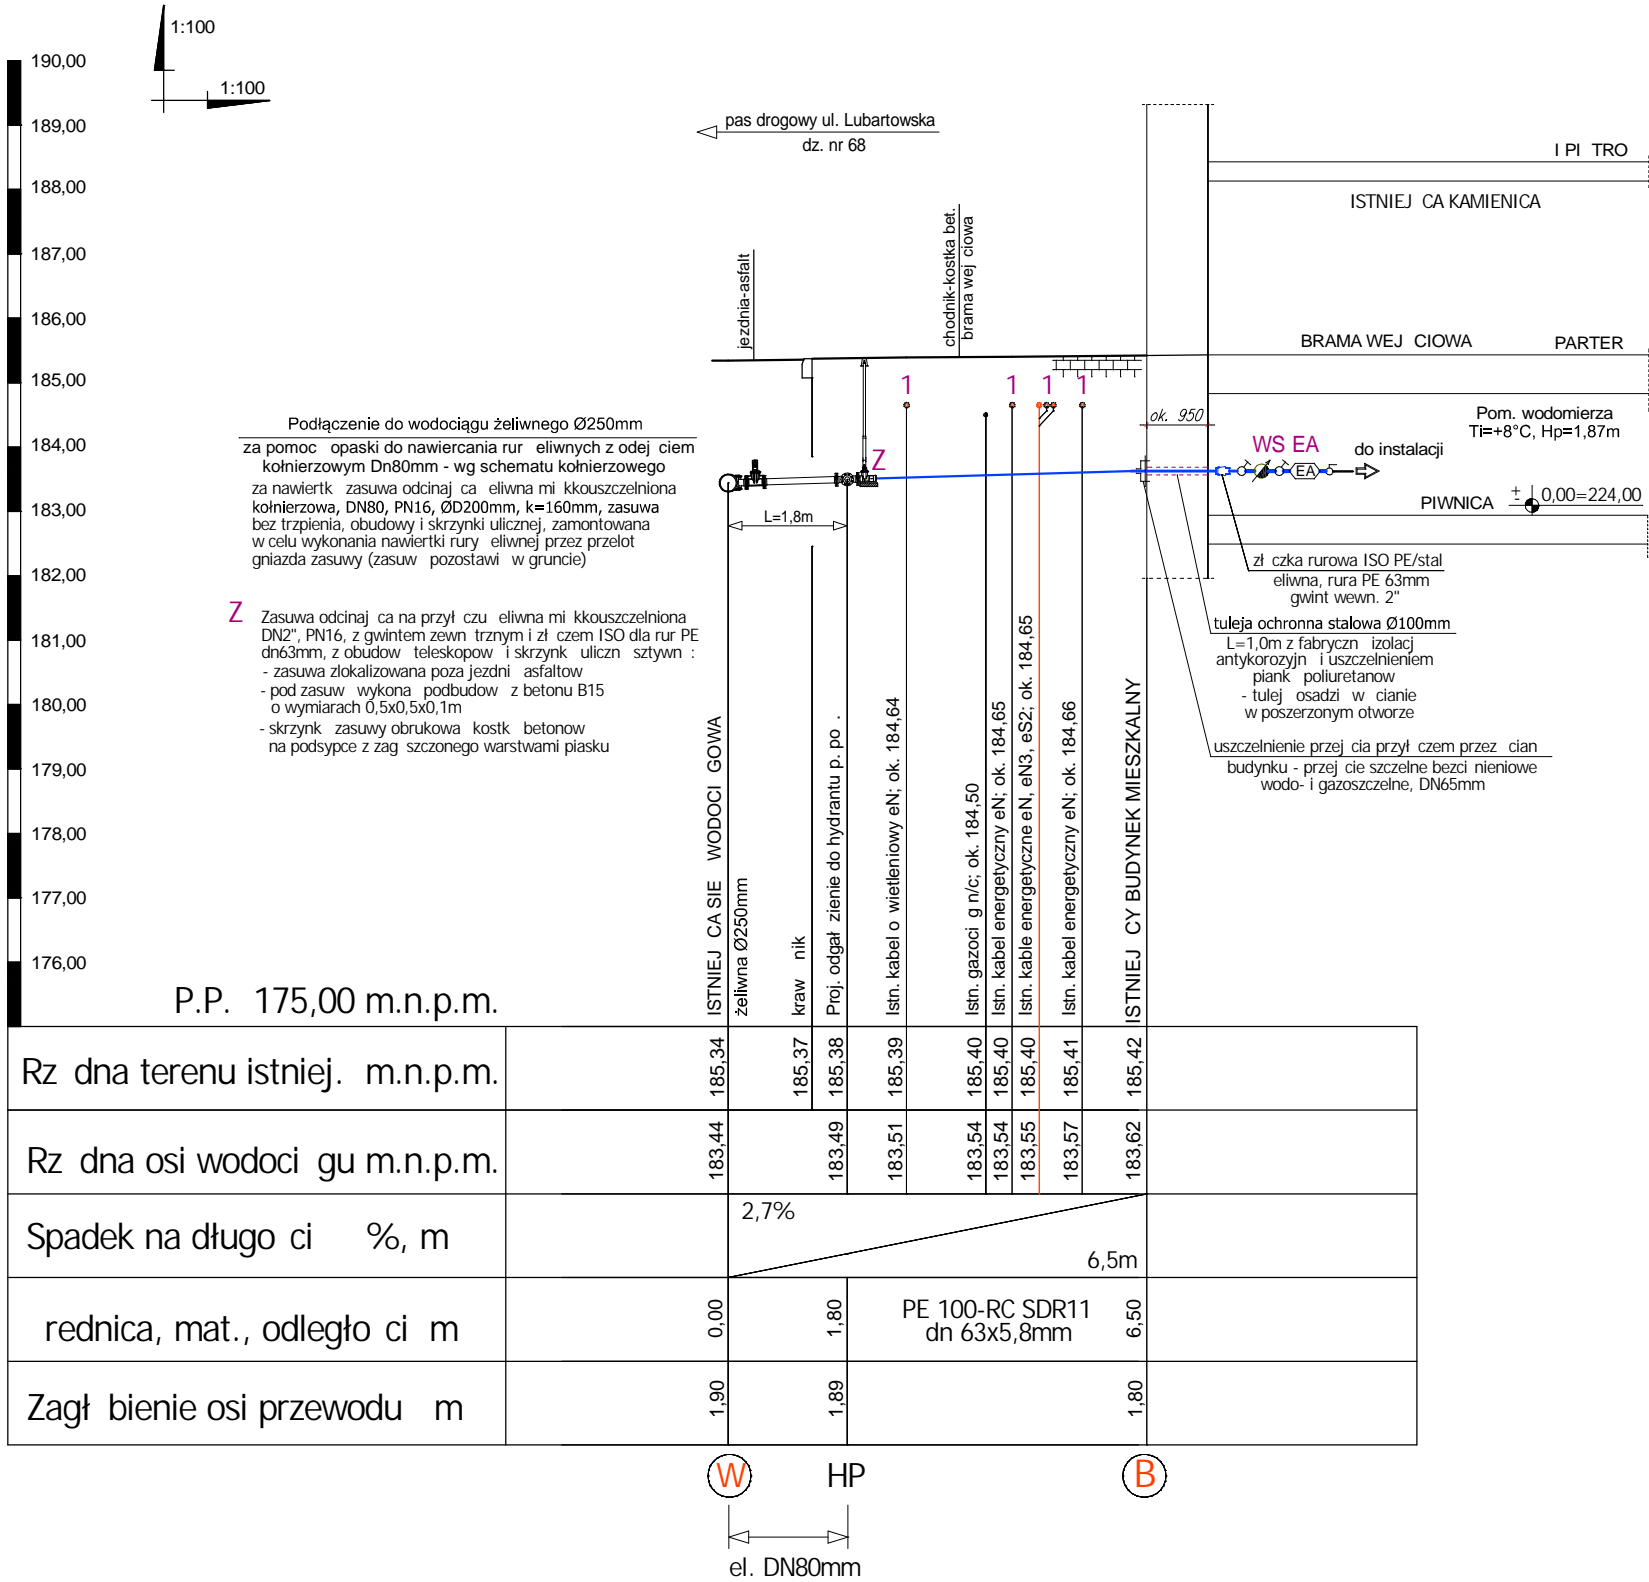

OZNACZENIA:

- WS** Projektowany wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej, jednostrumieniowy suchobie ny, antymagnesowy dn25mm, Q3=6,3m3/h, L=260mm montowany na konsoli wodomierzowej ze stali nierdzewnej z regulacj przesuw G 1 1/4", Lk=380mm, konsola mocowana do ciany, wodomierz odci obustronnie zaworami sko nymi grzybkowymi gwintowanymi, dn32mm, zawory z niewznosz cym trzpieniem
- EA** Projektowany zawór antyska eniowy typ EA dn32 (1 1/4") z mo liwo ci nadzoru, L=120mm, gwintowany
- 1** W miejscu skrzy owania wodoci gu z istniej cymi kablami energetycznymi, na kablach ulo y rury oslonowe dwudzielne na odcinku po 0,5m od osi skrzy owania z wodoci giem:
- na kablu eS Ø200 kolor czerwony
- na kablu eN Ø160 kolor niebieski
Zabezpieczenie kabli eN zgodne z norm N-SEP-E 004.
- Wszelkie prace prowadzone w pobli u istniej cego i projektowanego uzbrojenia podziemnego, nale y bezwzgl dnie wykonywa r cznie.
Wykona wykopy kontrolne dla dokładnego umiejscowienia przewodów uzbrojenia podziemnego.

ZH projektowana zasuw eliwna mi kkouszczelniona kolnierowa DN80, D200mm, k160mm, typ długi L=280mm:
- odpowiadaj ca obudowa teleskopowa
- eliwna skrzynka uliczna
- pod zasuw wykona podbudow z betonu B15 o wymiarach 0,5x0,5x0,1m
- skrzynk zasuwu obrukowa kostk betonow na podsypce z zag szczonego warstwami piasku
Szczegół w zła wodoci gowego wg schematu monta owego.

AN-SAN P.W. Anna Mazur, ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, tel. 601 159 744			
RODZAJ OPRACOWANIA	PRZYŁ CZE WODOCI GOWE		DATA KWIECIE 2020
TYTUŁ RYSUNKU	PROFIL WODOCI GOWY	NR RYS.	W.02
INWESTOR	ZNK w Lulinie ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin		
LOKALIZACJA	Lublin, ul. Lubartowska 70	NR DZIAŁKI: 68	SKALA 1:100 1:100
PROJEKTANT	mgr in . Anna Mazur nr upr. LUB/0124/PWOS/04		PODPIS: