


podwórze posesji

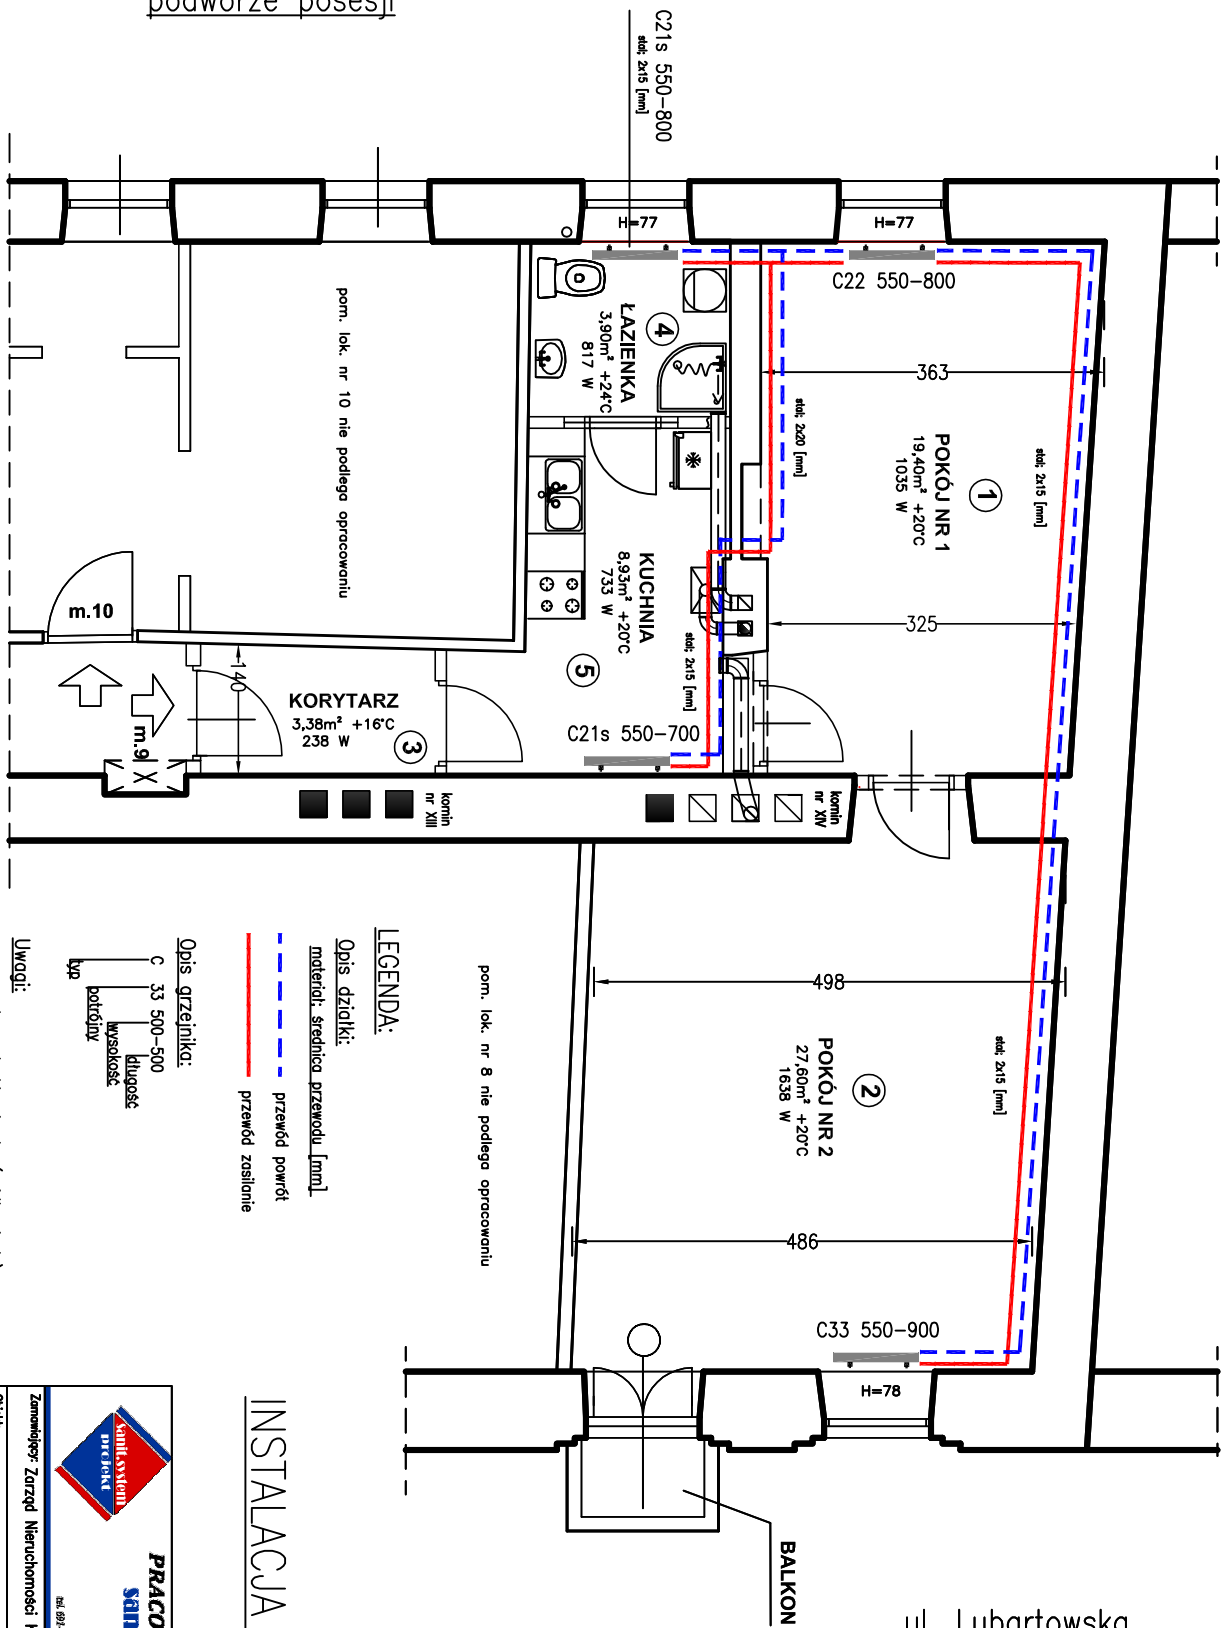

LEGENDA:

Opis działki:

material: średnica przewodu [mm]

----- przewód powrót

przewód zasilanie

Opis grzejnika:

C 33 500-500

drugosc

Wys
potrójny

тыр

Uwagi:

- przewody w obrębie piecyka (źródła ciepła)
- prowadzić pod kanami wentylacyjnymi oraz powietrzno-spalinowymi,
- podłączenie grzejników typu bocznego,
- przewody prowadzić nadywnowo.

INSTALACJA C.O. lok.9



PRACOWNIA PROJEKTOWA
sanit. system. projekt

inż. Agata Stankiewicz

20127 Lublin ul. Wołoszycin 4/45

tel. 691-161-797 e-mail: ayudha.kannan@kannan.org

Zamawiający: Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie ul. Grodzka 12

Obiekt: Pustostan przy ul. Lubartowskiej 38 nr 9 w Lublinie

Rysunek:	Data:
Instalacja c.o. lok.9	lutv 2

Opracował:	mgr inż. Agata Stankiewicz
Skala:	1:50

Sprawdził: **Jacek Stankiewicz** upr. bud. nr 1286/Lb/90 Lub. Okr.
tłoczn. bud. nr LUB/BO/4007/02

Rys nr: 11